



180002281868



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: JS2021VE1274



样品名称: 电热执行器

Sample Name

委托单位: 嘉科米尼采暖制冷科技(北京)有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center

检验检测专用章



检 测 报 告 (TEST REPORT)

第 1 页 共 2 页

报告编号№:JS2021VE1274

委托单位 Applicant	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京)有限公司	检测类别 Test Type	委托检测
受检单位 Inspected Entity	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京)有限公司	收样日期 Receive Date	2021年11月10日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	——	检测日期 Test Date	2021年12月06日
样品名称 Sample Name	电热执行器	样品数量 Sample Quantity	1个
型号/规格 Type/Specification	230V	样品等级 Grade	——
生产单位 Manufacturer	嘉科米尼股份公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot №	——	商标 Trade Mark	
检测依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	JB/T 8219-2016《工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构》		
检测项目 Test Item	额定行程时间误差, 电源电压影响, 外观		
检测结论 Test Conclusion	该样品经检测, 所检项目符合JB/T 8219-2016《工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构》的指标要求。 签发日期: 2021年12月09日 Issued by (Stamp)		
附注 Remarks	本检测结果仅对收到的样品负责。		

批 准:
Approved by:

李延军

审 核:
Inspected by:

王永超

主 检:
Tested by:

王昭然

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 测 报 告 (TEST REPORT)

第 2 页 共2 页

报告编号№: JS2021VE1274

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	额定行程时间误差	JB/T 8219-2016	不超出±20%。	-3%	符合
2	电源电压影响	JB/T 8219-2016	输出低端值: 1.5级≤1.5%; 输出高端值: 1.5级≤1.5%。	输出高端值: 1.3%; 输出低端值: 1%。	符合
3	外观	JB/T 8219-2016	执行机构的紧固件不得松动, 可动部件应灵活可靠。	紧固件无松动, 可动部件应灵活可靠。	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
联系电话: 4000330789、010-60344954。

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

1.报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

2.不得部分复制本报告；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

Parts of a report are not taken out of context; duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 一般情况, 委托检测仅对收到的样品负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

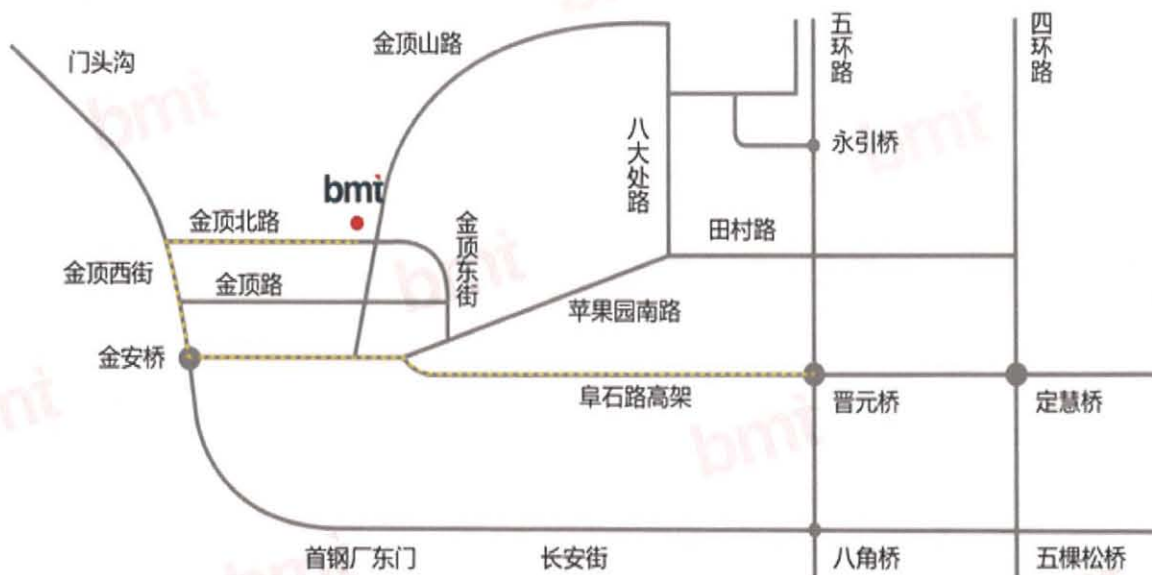

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add:No.69 JinDing North Road ,Shijingshan District,Beijing,China 100041

网址(Web) : www.bmtbj.cn

电话(Tel):010-88724984 88749821

传真(Fax):010-88715189

客服热线：400-0330-789